


ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Όγκος εκσκαφής κτιρίου μέχρι το (α) -280:	750 m ³
Υπόλοιπο Όγκου εκσκαφής κτιρίου:	160 m ³
Όγκος εκσκαφής ραμπών:	220 m ³
Επιχώση εξωτερική:	140 m ³
Επιχώση εσωτερική:	60 m ³
Μπετόν καθαριότητας C12/15:	21 m ³

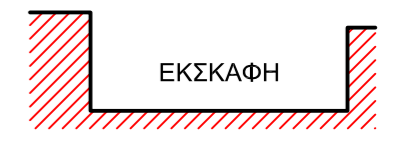

εργοδότης:	ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
έργο:	Υπόδειγμα μελέτης
τοποθεσία:	ΤΟΜΟΣ Α'
μελετητές:	Συγγραφική ομάδα

είδος μελέτης:	ΣΤΑΤΙΚΗ	ημερομηνία:	03/05/10
στάδιο μελέτης:	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	αριθμός σχεδίου:	M.10
θέμα σχεδίου:	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	σχεδία:	ΜΑΡΑΓΚΟΥ
κλίμακας:	1:75	κωδ. μελέτης:	bkGR
		κωδ. αναθεώρησης:	

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :	σφραγίδα, υπογραφή:
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :	
ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΩΝ :	